

Do pomiaru temperatury, wilgotności i stężenia CO₂ w pomieszczeniu oraz do regulacji temperatury w pomieszczeniu i/lub wentylacji. Dzięki komunikacji na szynie MP i zintegrowanym wyjściom analogowym, zadajniki pomieszczeniowe można łatwo łączyć z istniejącymi regulatorami innego producenta. Rozruch i parametryzowanie urządzenia można wykonać wygodnie za pomocą aplikacji Belimo Assistant. Użytkownik końcowy może uzyskiwać dostęp do urządzenia za pośrednictwem aplikacji Belimo Display, aby odczytywać wartości parametrów w pomieszczeniach i regulować nastawę temperatury.



Przegląd typów

Typ	Communication	Wyjście napięciowe	Wartości pomiarowe	Nastawa	Rodzaj wyświetlacza
P-22RTM-1900A-1	Szyna MP	3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V	CO ₂ , Temperatura, Wilgotność, Punkt rosy	Temperatura	Belimo Display App i LED
P-22RTH-1900A-1	Szyna MP	3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V	Temperatura, Wilgotność, Punkt rosy	Temperatura	Belimo Display App

Dane techniczne

Dane elektryczne	Napięcie znamionowe	AC/DC 24 V
	Zakres roboczy	AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
	Pobór mocy AC	1 VA
	Pobór mocy DC	0.5 W
	Połączenie elektryczne	Zacisk sprężynowy 0,25...1,5 mm ²
	Wejście kablowe	Strona tylna Strona górna Strona dolna
Komunikacja po szynie danych	Communication	Szyna MP
	Liczba węzłów	MP-Bus maks. 8 (16)
Dane funkcjonalne	Technologia czujników	CO ₂ : NDIR (bezzproszeniowy strumień podczerwieni) dwukanałowy
	Zastosowanie	Powietrze
	Wyjście napięciowe	3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
	Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego	Wyjście 0...5 V, 0...10 V (ustawienie fabryczne), 2...10 V wybierane za pomocą NFC min. rezystancja 5 kΩ
	Wskaźnik	Belimo Display App i LED Dioda LED jest wykorzystywana do CO ₂ TLF (funkcja sygnalizacji świetlnej). Diodę LED można parametryzować i wyłączyć za pomocą aplikacji Belimo Assistant App (Typ (P-)22RTM-..).

Dane pomiarowe	Wartości pomiarowe	CO ₂ Wilgotność Punkt rosy Temperatura	
	Zakres pomiarowy CO ₂	Ustawienie fabryczne: 0...2000 ppm	
	Zakres pomiarowy wilgotności	Ustawienie fabryczne: 0...100% wilgotności wzgl.	
	Zakres pomiarowy temperatury	Ustawienie fabryczne: 0...50°C [32...122°F]	
	Zakres pomiarowy punktu rosy	Ustawienie fabryczne: -50...50°C [-60...120°F]	
	Dokładność pomiaru stężenia CO ₂	±(50 ppm + 2% wartości mierzonej)	
	Dokładność pomiaru wilgotności	± 2% w zakresie 0...90% wilg. wzgl. przy temp. 25°C	
	Dokładność pomiaru temperatury, czujnik aktywny	±0.5°C @ 25°C [±0.9°F @ 77°F]	
	Stabilność długookresowa	±20 ppm p.a. ±0.25% RH p.a. @ 25°C @ 50% RH ±0.03°C p.a. @ 25°C [±0.05°F p.a. @ 77°F]	
	Materiały	Obudowa	Poliwęglan, biały, RAL 9003
	Dane dotyczące bezpieczeństwa	Klasa ochronności IEC/EN	III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV)
		Kategoria ochronna obudowy IEC/EN	IP30
Deklaracja zgodności UE		Oznakowanie CE	
Norma jakości		ISO 9001	
Wilgotność otoczenia		Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondensacji	
Temperatura otoczenia		0...50°C [32...122°F]	
Temperatura przechowywania		-40...70°C [-40...160°F]	

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa


Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosować w innych obszarach zastosowania niż wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagają uzyskania uprzedniej aprobaty producenta. Urządzenie nie może być używane w sprzęcie, który w razie awarii może spowodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia.

Przed przystąpieniem do prac montażowych upewnić się, czy zostało odłączone zasilanie. Produktu nie wolno podłączać do sprzętu, który jest podłączony do zasilania!

Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.

Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Uwagi
Ogólne uwagi dotyczące czujników

Wyniki pomiarów zależą od właściwości termicznych ściany. Ściana z litego betonu reaguje na wahania temperatury w pomieszczeniu znacznie wolniej niż ściana o lekkiej konstrukcji. Czujnik pomieszczeniowy temperatury zawsze wykrywa temperaturę średnią powietrza i ściany. Oznacza to, że w pomiarze jest również uwzględnione ciepło promieniowane ściany, mające duży wpływ na komfort.

Ciepło rozpraszane przez układy elektroniczne

Czujniki temperatury z podzespołami elektronicznymi zawsze wydzielają ciepło, które wpływa na pomiar temperatury powietrza. Moc wydzielana przez aktywne czujniki temperatury rośnie liniowo wraz z napięciem zasilania. Dlatego pomiary temperatury trzeba uwzględnić ciepło wydzielane przez układy elektroniczne.

Czujniki pomieszczeniowe Belimo mają regulowaną kompensację temperatury dla całego zakresu napięcia zasilania. Zapewnia to zawsze odczyt temperatury otoczenia z najwyższą dokładnością.


Uwaga dotycząca zastosowania czujników wilgotności

Czujnik wilgotności jest elementem bardzo wrażliwym. Dotykanie elementu pomiarowego lub narażenie go na działanie agresywnych substancji, takich jak chlor, ozon, amoniak, nadtlenek wodoru, etanol (tzn. jako środek czyszczący) może pogorszyć dokładność pomiarów.

Długoterminowa praca poza zalecanymi warunkami (5...50°C i 20...80% RH) może doprowadzić do czasowego wystąpienia błędu systematycznego. Gdy warunki będą ponownie mieścić się w zalecanym zakresie, efekt ten zniknie.

Informacja o automatycznym kalibrowaniu CO₂

We wszystkich czujnikach CO₂ występuje zjawisko dryftu, wynikające ze starzenia się podzespołów. Z tego powodu konieczne jest przeprowadzanie ponownej kalibracji lub wymiany aparatów. W odróżnieniu od powszechnie stosowanych czujników z funkcją ABC-Logic, czujniki z technologią dwukanałową są wyposażone w funkcję automatycznej kalibracji. Czujniki z automatyczną kalibracją dwukanałową mogą być stosowane tam, gdzie jest wymagana praca ciągła, np. w szpitalach oraz innych obiektach użyteczności publicznej. Nie ma potrzeby przeprowadzania ręcznej kalibracji.

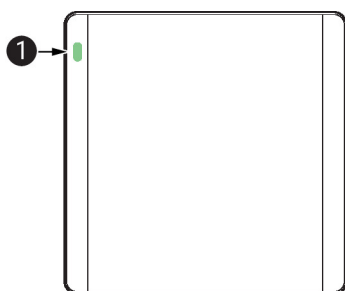Wskaźniki i użytkowanie


Użytkowanie


1 CO₂ TLF (funkcja barwnej sygnalizacji), dostępna w czujniku (P-)22RTM-..

Kolory: zielony, żółty i czerwony. Wskaźniki LED można parametryzować i wyłączać za pomocą aplikacji Belimo Assistant.

Dzięki aplikacji Belimo Display App można wyświetlać wartości rzeczywiste w pomieszczeniach i regulować nastawy. Oznacza to, że w pomieszczeniu nie jest już potrzebny wyświetlacz. Dzięki łączności poprzez interfejs NFC osoby postronne nie mogą uzyskać dostępu do danych istotnych dla bezpieczeństwa.

Jak to działa:

1. Pobierz aplikację Belimo Display App
2. Przytrzymaj smartfon przy zadajniku pomieszczeniowym
3. Odczytaj aktualne wartości lub wyreguluj nastawy
4. Aby aktywować nastawy, ponownie przytrzymaj smartfon przy zadajniku pomieszczeniowym

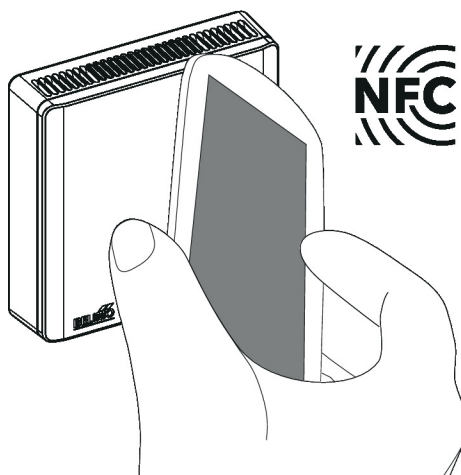

Części zawarte w zestawie

Śruby

Akcesoria

Narzędzia	Opis	Typ
	Belimo Display App	Belimo Display App
	Belimo Assistant App, Aplikacja na smartfon umożliwiająca łatwy rozruch, parametryzowanie i konserwację	Belimo Assistant App
	Przetwornik Bluetooth / NFC	ZIP-BT-NFC

Serwisowanie


Połączenie NFC Sprzęt Belimo oznaczony logiem NFC można obsługiwać i parametryzować używając aplikacji Belimo Assistant.

Wymagania:


- smartfon z interfejsem NFC lub Bluetooth
- aplikacja Belimo Assistant (dostępna w sklepach Google Play i Apple AppStore)

Smartfon trzeba ustawić nad siłownikiem w taki sposób, aby obie anteny NFC znajdowały się nad sobą.

Smartfon z interfejsem Bluetooth podłącza się do siłownika za pośrednictwem konwertera Bluetooth-NFC ZIP-BT-NFC. Dane techniczne i instrukcja obsługi znajdują się na karcie katalogowej ZIP-BT-NFC.

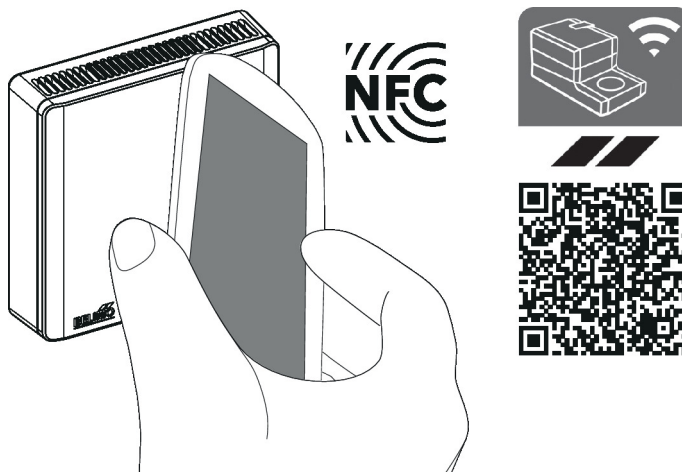
Schemat połączeń


Uwagi Wyjścia analogowe: wyjścia analogowe AO1 i AO2 i AO3 mogą być parametryzowane poprzez interfejs NFC.

 Ustawienia fabryczne:


AO1: temperatura

AO2: nastawa temperatury

AO3: 22RTH: wilgotność, 22RTM: CO₂

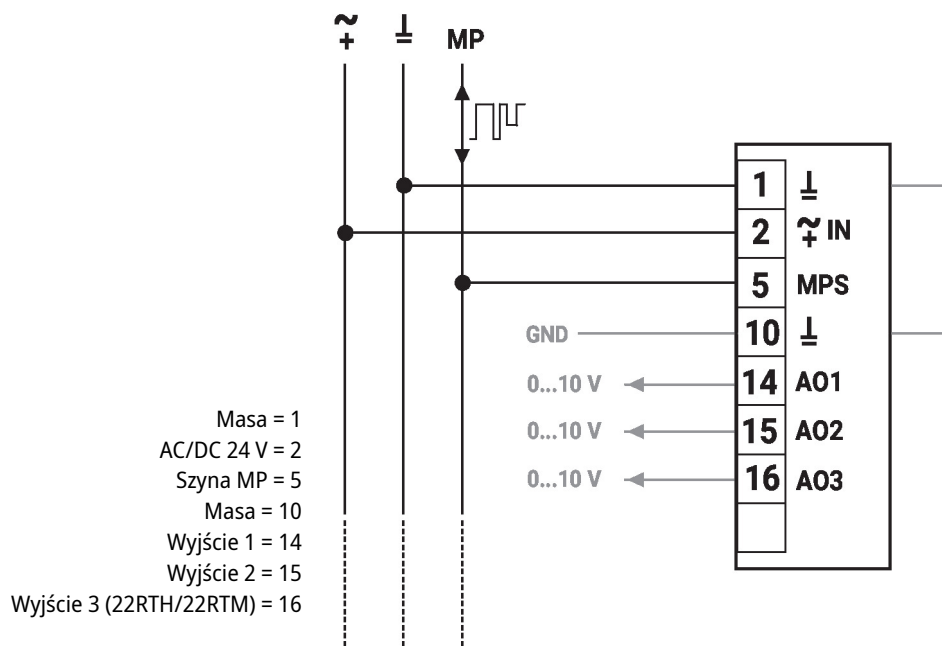

Wymiary

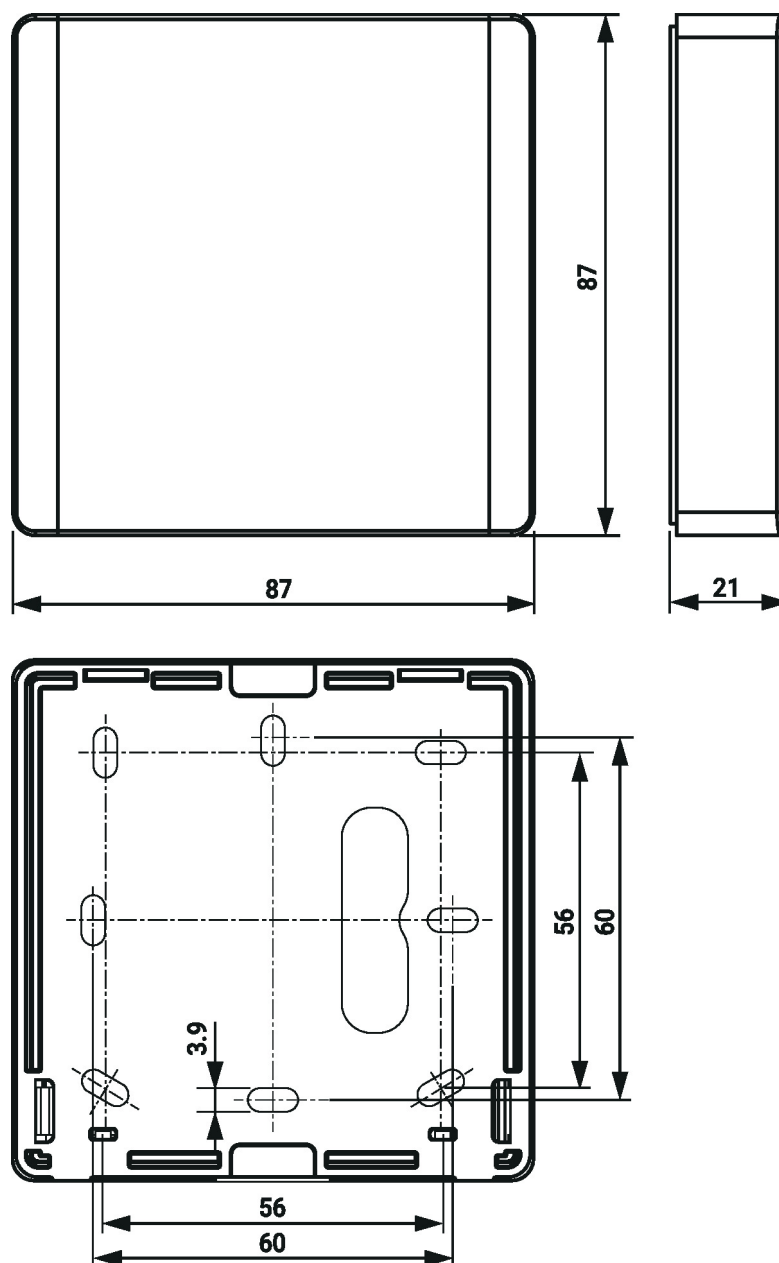

Typ	Masa
P-22RTM-1900A-1	0.124 kg
P-22RTH-1900A-1	0.113 kg

Dodatkowa dokumentacja

- Przegląd partnerów MP
- Opis wartości Data-Pool
- Instrukcje montażu